


イストフロン ボード
吸音率測定データ

試験体および条件 密度：96kg/m³ ボード厚：25mm 背後空気層：0mm

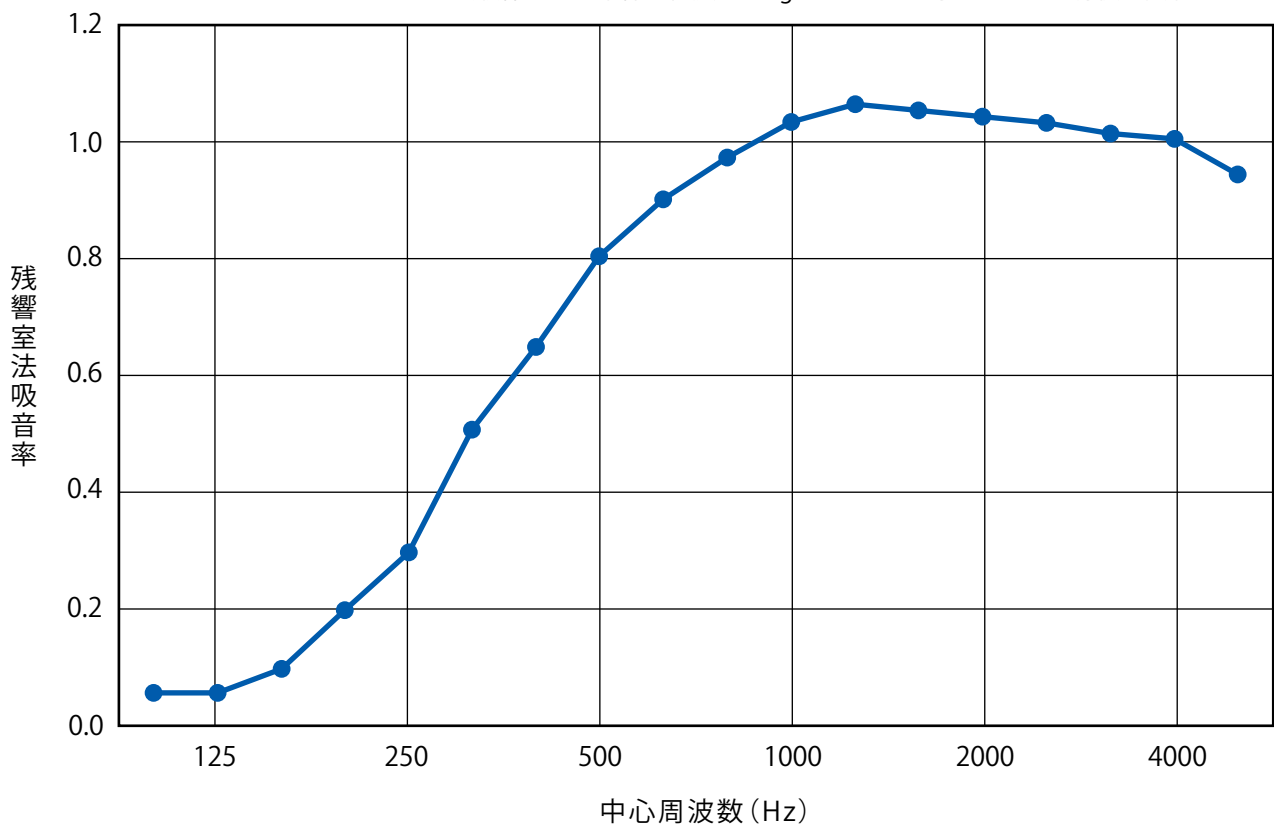

測定条件等

試験方法： JIS A 1409

残響室容積： 317.4 m³

試料表面積： 13.5 m²

測定機関： (財) 日本建築総合試験所